



研究学園小学校児童クラブ 平面図




1階平面図 scale=1/100

真北
磁北
30°
(建物東側の角度による)
(建物北側の角度による)
(南北は地形図による)
作成日: 2022-11-03

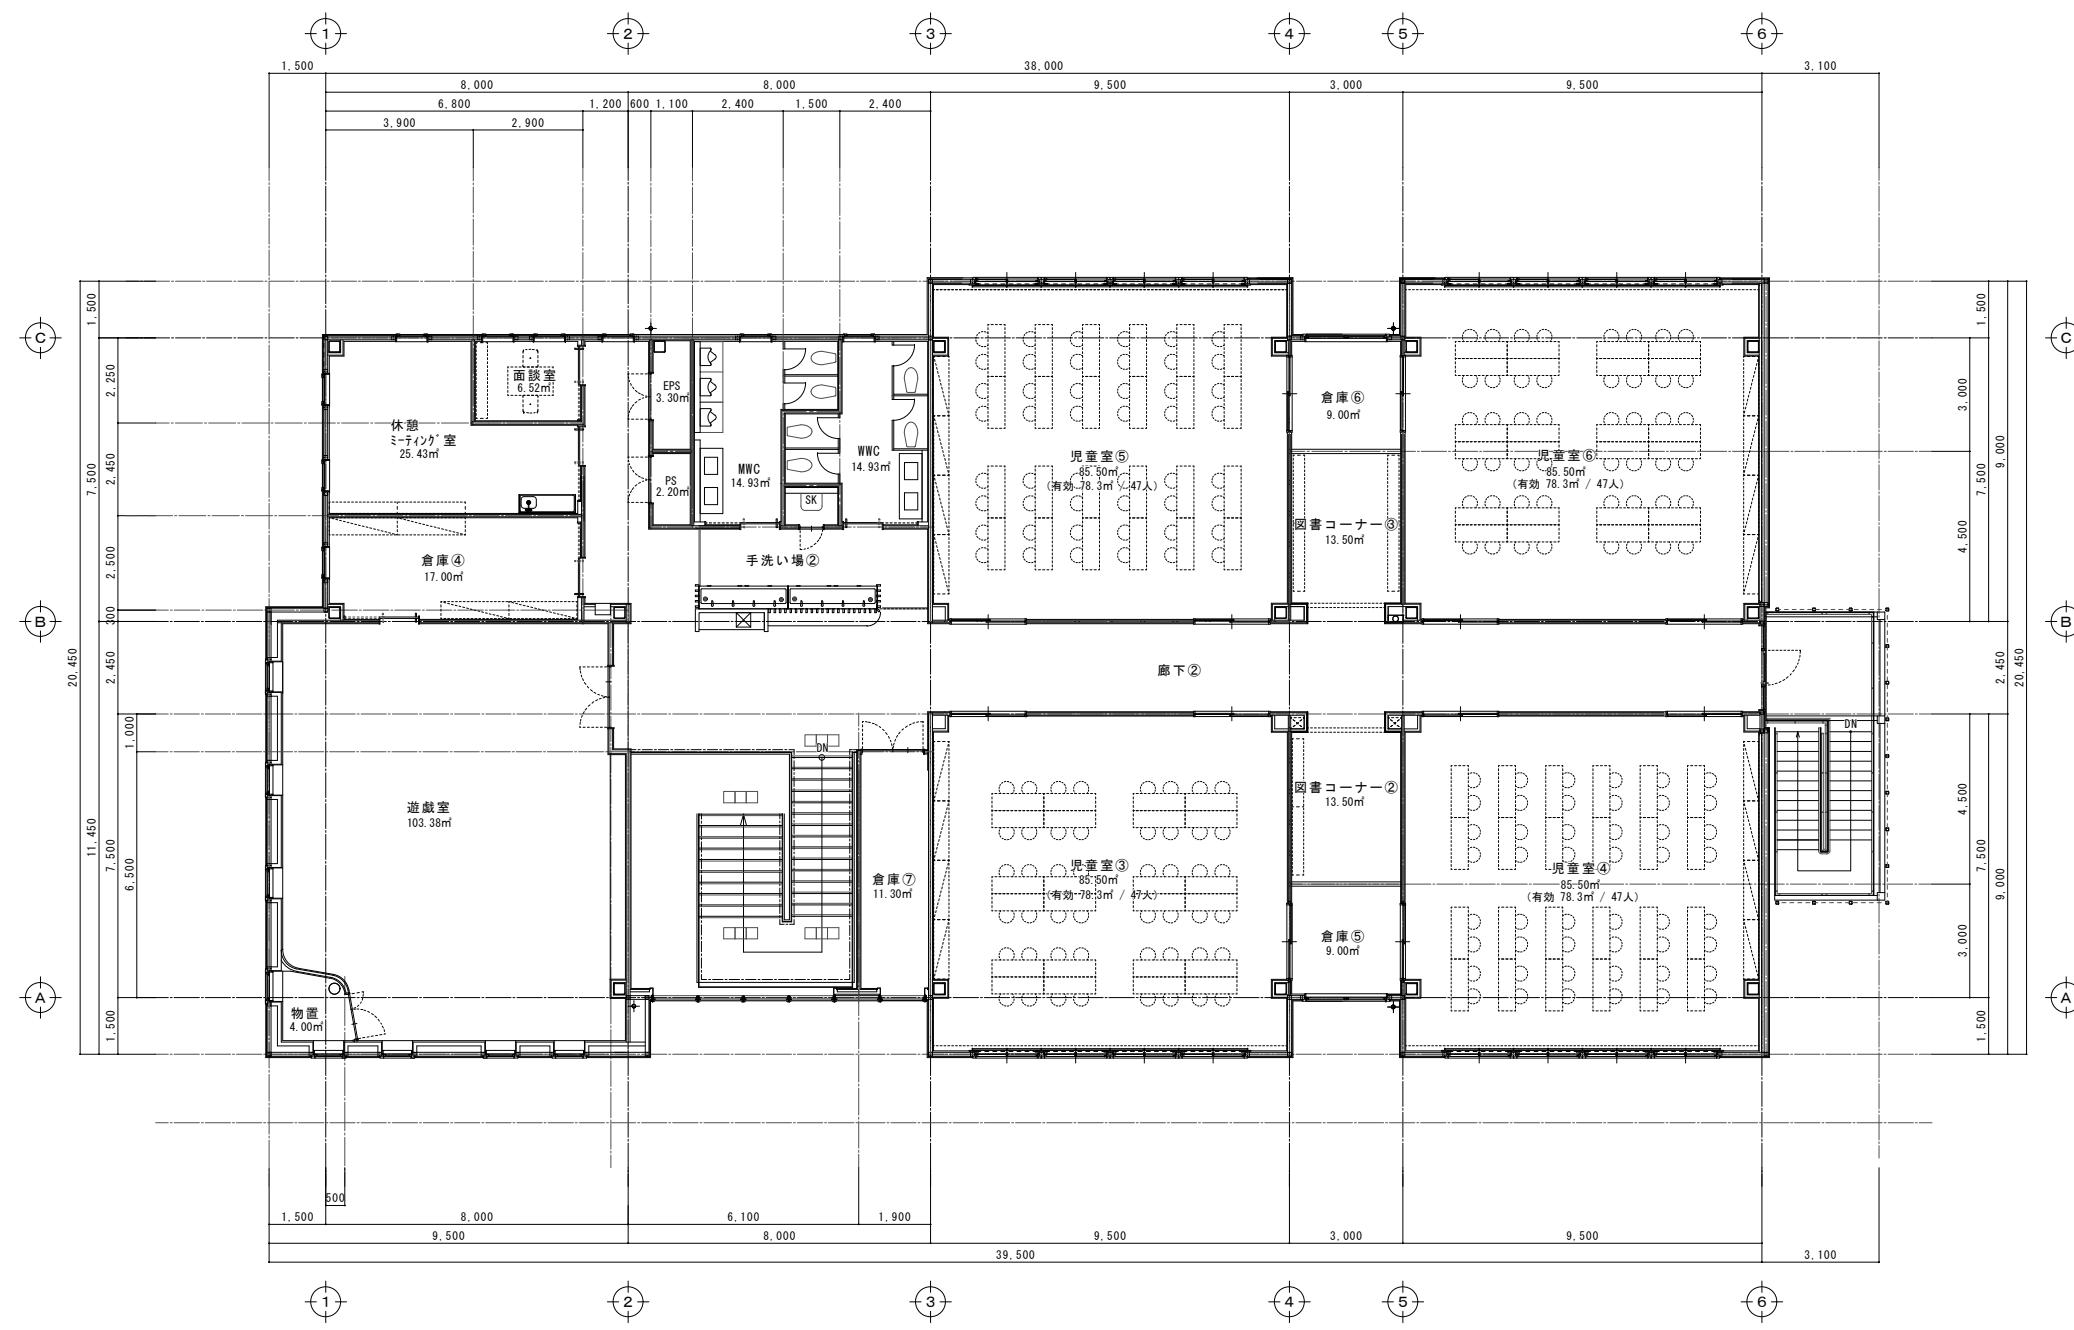

1° 30'
(建築場所の偏角)
(磁北からの偏角による)
(偏角は地形図による)
作成日R02.11.03

かとりだい交流館 平面図

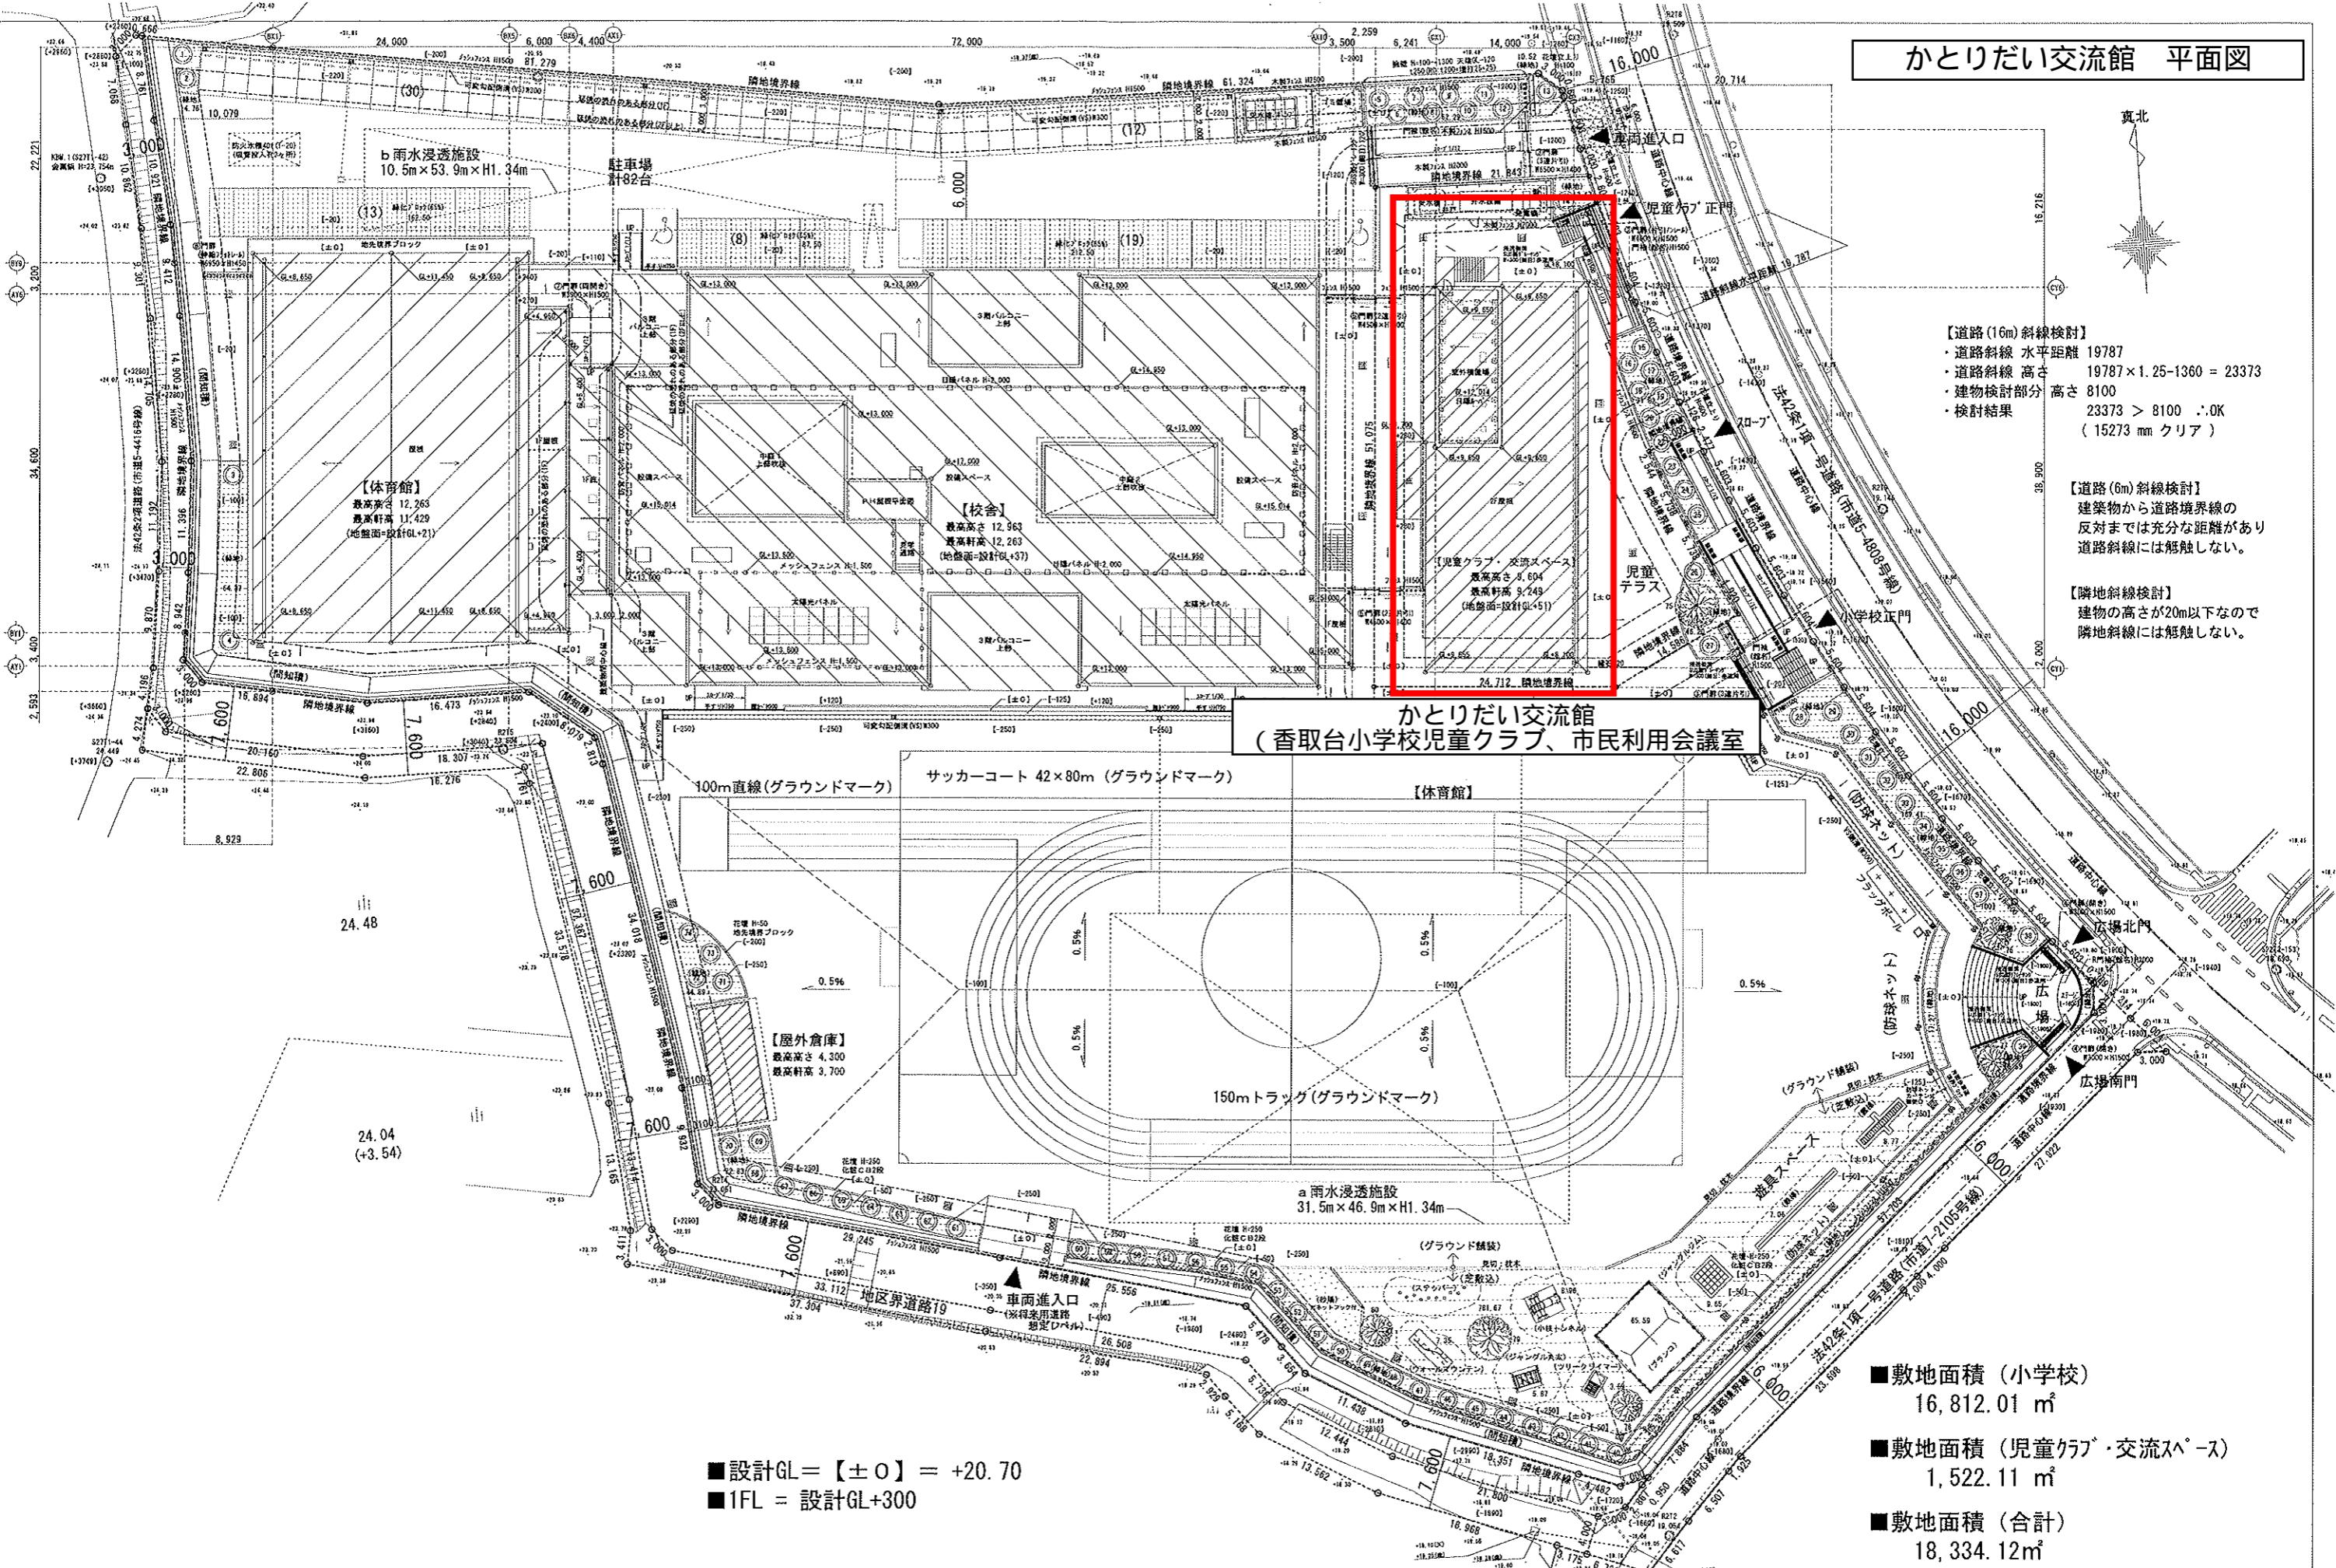


■ 凡例

| 記号 | 仕様 | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RC壁 | R.C造壁 | 000~000 仕上ペル 000 オスラブ角丸 |
| LGS壁 | | |
| 外観ALC | | |
| P | パーテーション壁 | 柱に取り付け時 柱に取り付け時 +0 -30 とする |
| | 床下点検口：600×600化粧蓋（既製品） | 表示レバは、かねレバを考慮の上決定する |
| ◎ | マンホール：直径600鋸歯製タールエボキシ樹脂 | |
| ● | 床点字ブロック300×300ビニルタイル製（下足部分は磁器質タイル製） | ハッチングまたはスラブ等 を示す。 |
| ■ | 避難ハッチ | |
| △ | タテ鍵：アルミ既製品シルバー | |
| ○ | 斜引R.D：ステンレス製既製品φ100 | |
| □ | 横引R.D：ステンレス製既製品φ100 | |
| ◆ | 中粗R.D：ステンレス製既製品φ100 | |
| ◆ | 丸環：ステンレス既製品φ100 | |
| □ | 錨受付（外構工事） | |
| × | リモコン端子（別別機）（外構工事） | |
| △ | 屋内消火栓（消火器BOX付） | |
| △ | 消火器BOX | |
| × | 雨水樹 | |
| — | 構造プレース（構造図による） | |

| 包装 颗粒1 (过桥米线) | | 包装 颗粒2 (过桥米线) | | 包装 颗粒3 (过桥米线) | | 包装 星级米线 (过桥米线) | | | | | |
|---------------|-------|---------------|----------|---------------|-------|----------------|--|-------|-------|---------|----------|
| 3-5箱 | 颗粒有劲型 | 1135±1 | ≥ 1450±1 | 2-3箱 | 颗粒有劲型 | 1520±1 | ≥ 1420±1 <th data-kind="parent" data-rs="5">2-3箱</th> <td>颗粒有劲型</td> <td>1450±1</td> <td>≥ 1400±1</td> | 2-3箱 | 颗粒有劲型 | 1450±1 | ≥ 1400±1 |
| | 粗 面 | 360±1 | ≥ 260±1 | | 粗 面 | 360±1 | ≥ 260±1 | 粗 面 | 360±1 | ≥ 260±1 | |
| | 细 上 | 153±1 | ≤ 160±1 | | 细 上 | 153±1 | ≤ 160±1 | 细 上 | 153±1 | ≤ 160±1 | |
| | 颗粒 棋选 | 颗粒通 | | | 颗粒 棋选 | 颗粒通 | | 颗粒 棋选 | 颗粒通 | | |
| | 手提 | 有 | | | 手提 | 有 | | 手提 | 有 | | |
| 2-3箱 | 颗粒有劲型 | 1135±1 | ≥ 1450±1 | 1-2箱 | 颗粒有劲型 | 1520±1 | ≥ 1420±1 | 1-2箱 | 颗粒有劲型 | 1450±1 | ≥ 1400±1 |
| | 粗 面 | 360±1 | ≥ 260±1 | | 粗 面 | 360±1 | ≥ 260±1 | | 粗 面 | 360±1 | ≥ 260±1 |
| | 细 上 | 153±1 | ≤ 160±1 | | 细 上 | 153±1 | ≤ 160±1 | | 细 上 | 153±1 | ≤ 160±1 |
| | 颗粒 棋选 | 颗粒通 | | | 颗粒 棋选 | 颗粒通 | | | 颗粒 棋选 | 颗粒通 | |
| | 手提 | 有 | | | 手提 | 有 | | | 手提 | 有 | |
| 1-2箱 | 颗粒有劲型 | 1135±1 | ≥ 1450±1 | 1-2箱 | 颗粒有劲型 | 1520±1 | ≥ 1420±1 | 1-2箱 | 颗粒有劲型 | 1450±1 | ≥ 1400±1 |
| | 粗 面 | 360±1 | ≥ 260±1 | | 粗 面 | 360±1 | ≥ 260±1 | | 粗 面 | 360±1 | ≥ 260±1 |
| | 细 上 | 153±1 | ≤ 160±1 | | 细 上 | 153±1 | ≤ 160±1 | | 细 上 | 153±1 | ≤ 160±1 |
| | 颗粒 棋选 | 颗粒通 | | | 颗粒 棋选 | 颗粒通 | | | 颗粒 棋选 | 颗粒通 | |
| | 手提 | 有 | | | 手提 | 有 | | | 手提 | 有 | |

| 笠置クラブ・文政スペース様 順位 | | 笠置クラブ・文政スペース様 並外れ投票 | |
|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 1-2年 | 順位有效票 % | 1200± 2 1200± | 2-2階 順位有效票 1150± 2 750± |
| 総面 | 260± 2 245± | 総面 | 260± 2 210± |
| 総上 | 160± 2 200± | 総上 | 192± 2 220± |
| 順位 検査 | 無 | 順位 検査 | 無 |
| 手捺 | 有 | 手捺 | 有 |
| 1-2年 | 順位有效票 % | 1150± 2 950± | 1-2年 順位有效票 1150± 2 950± |
| 総面 | 260± 2 240± | 総面 | 260± 2 240± |
| 総上 | 153± 2 200± | 総上 | 153± 2 200± |
| 順位 検査 | 無 | 順位 検査 | 無 |
| 手捺 | 有 | 手捺 | 有 |


- ・登録人口：中堅下 2,300以上、片端 1,100以上(収容、体育館)
- ・パリアフリー等：移動用階段は踏跡は段差21cm以下
- ・防災器具スパンドリル：壁床 900mm以上、バルコニー、庭の出 550mm以上
- ・F、E規格：防災器具、114箇所規格、防護地区に該当する場合はスラブまで既設対応とする

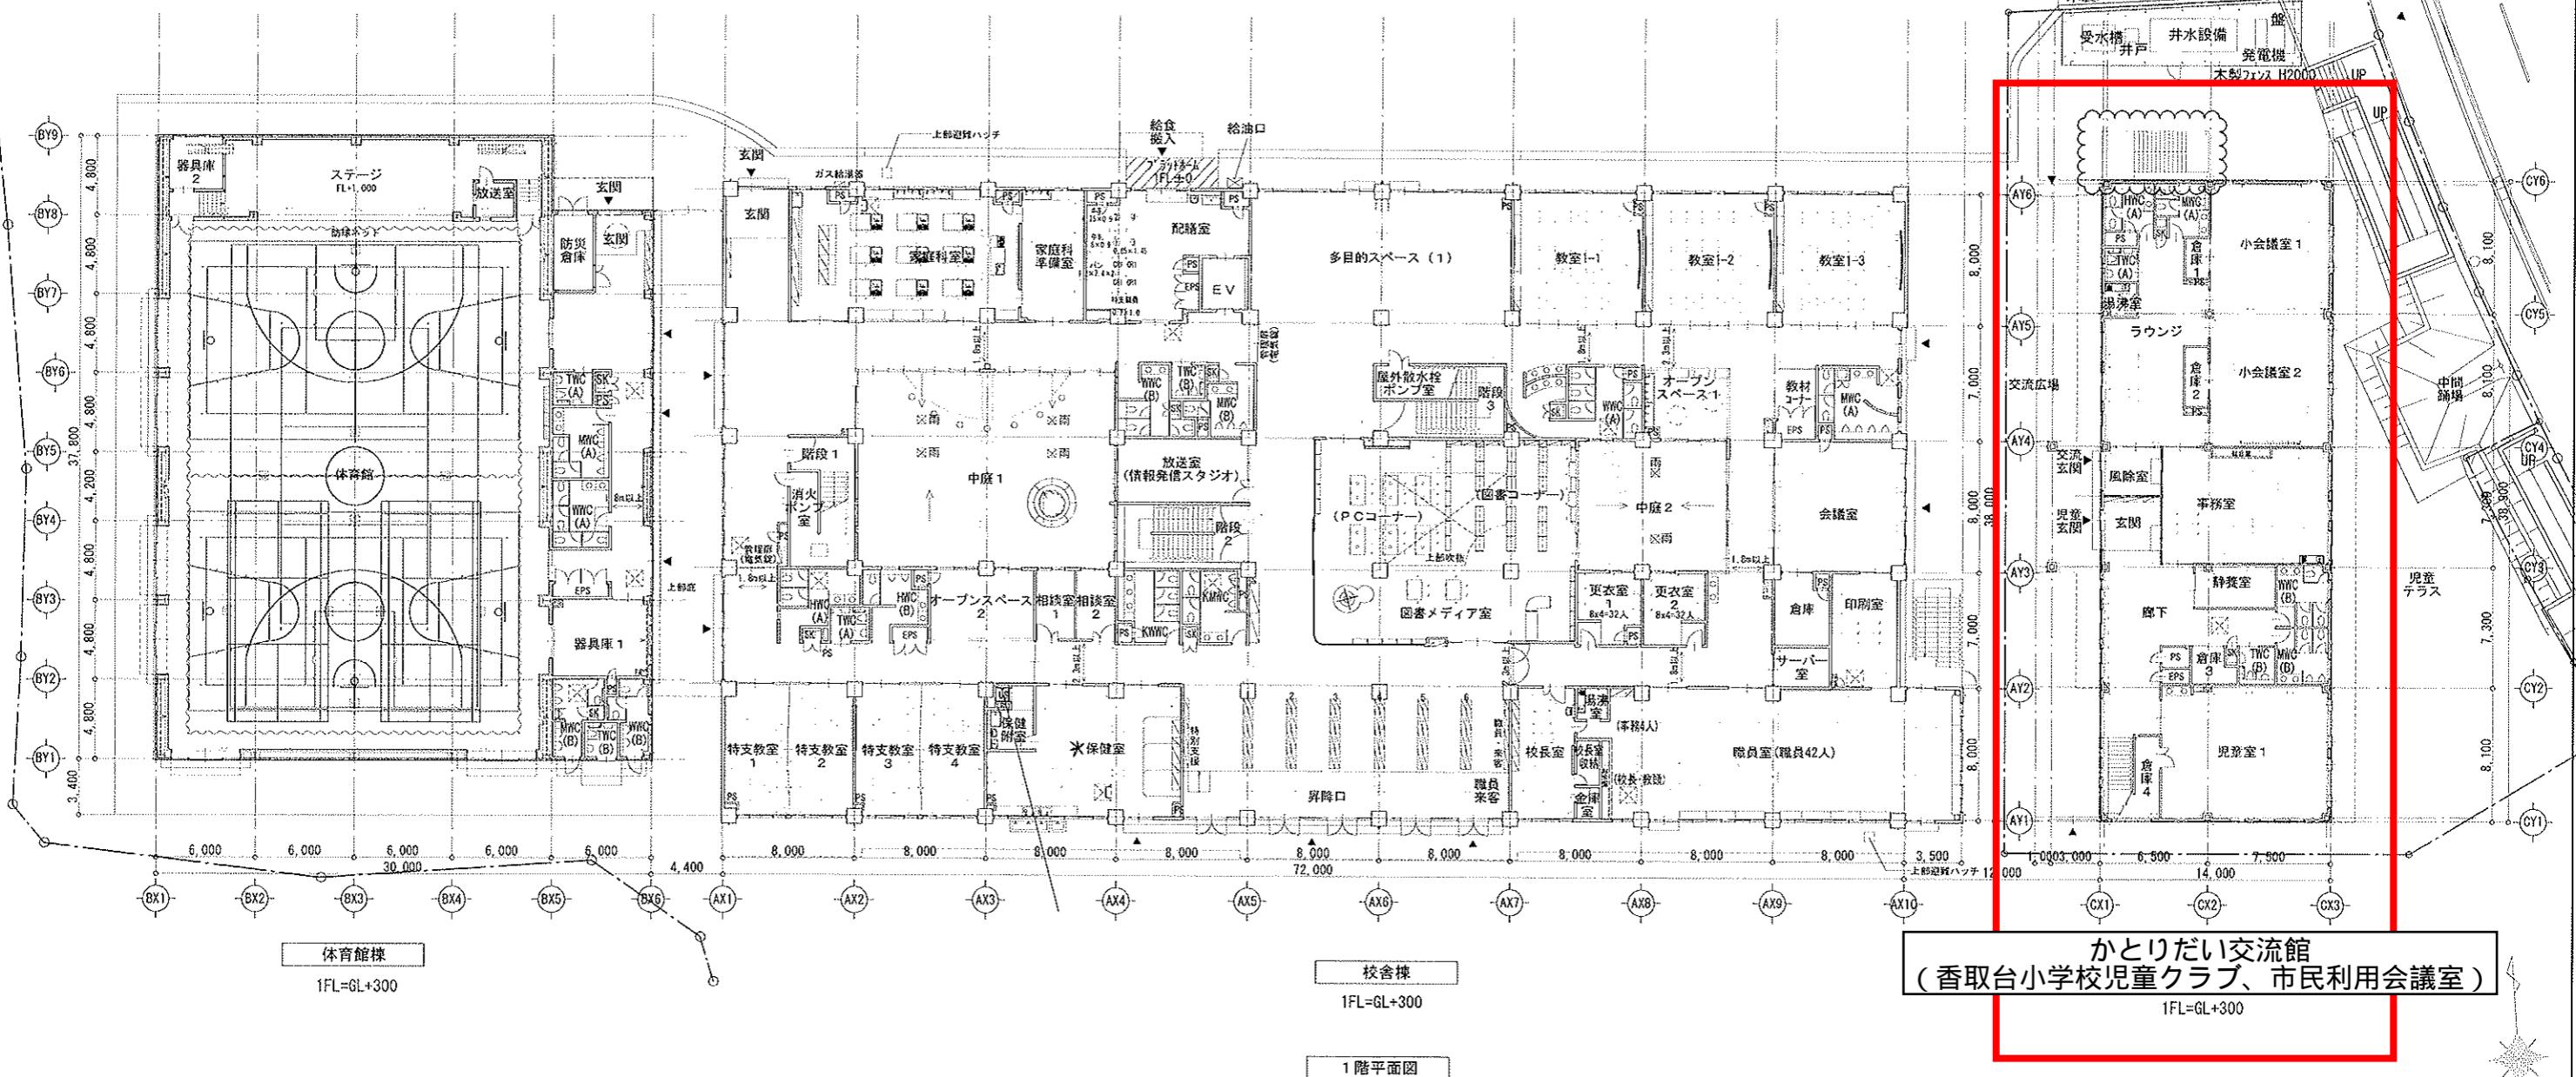


| ■凡例 | |
|-----|-------------------------------------|
| 記号 | 仕様 |
| □ | R.C造壁 |
| △ | L.G.S壁 |
| △ | 外壁ALC |
| □ | ハーデーション壁 |
| × | 床下点検口：600×600化粧箱（既成品） |
| ◎ | マンホール：直径600既設製タールエポキシ樹脂 |
| ※ | 床点字アーリア300×300ビニルタイル製（下足部分は樹脂質タイル製） |
| ○ | 避難ハッチ |
| ● | タテ様：アルミ既製品シルバー |
| ● | 縦引RD：ステンレス既製品φ100 |
| ● | 横引RD：ステンレス既製品φ100 |
| ● | 中締RD：ステンレス既製品φ100 |
| ● | 丸環：ステンレス既製品φ100 |
| □ | 植生樹（外構工事） |
| × | U字側溝及び側溝樹（外構工事） |
| □ | 屋内消火栓（消火器BOX付） |
| ○ | 消火器BOX |
| × | 雨水樹 |
| △ | 構造プレース（構造図による） |


| 段名 | 时段1 (进料阶段) | 段名 | 时段2 (进料阶段) | 段名 | 时段3 (进料阶段) | 段名 | 窗外阶段 (进料阶段) |
|------|--|------|--|------|--|------|---|
| | | 3~8段 | 隔板有肋板 1120mm ≥ 1450mm 隔面 260mm ≥ 260mm 隔上 153mm ≤ 160mm 隔板 横连 隔墙 有 | | | | |
| 2~3段 | 隔板有肋板 160mm ≥ 1400mm 隔面 200mm ≥ 260mm 隔上 163mm ≤ 160mm 隔板 横连 隔墙 有 | 2~3段 | 隔板有肋板 1720mm ≥ 1450mm 隔面 200mm ≥ 260mm 隔上 153mm ≤ 160mm 隔板 横连 隔墙 有 | 2~3段 | 隔板有肋板 160mm ≥ 1400mm 隔面 300mm ≥ 260mm 隔上 153mm ≤ 160mm 隔板 横连 隔墙 有 | 2~3段 | 隔板有肋板 1400mm ≥ 900mm 隔面 200mm ≥ 260mm 隔上 163mm ≤ 160mm 隔板 横连 隔墙 有 |
| 1~2段 | 隔板有肋板 1650mm ≥ 1400mm 隔面 300mm ≥ 260mm 隔上 153mm ≤ 160mm 隔板 横连 隔墙 有 | 1~2段 | 隔板有肋板 1730mm ≥ 1450mm 隔面 200mm ≥ 260mm 隔上 153mm ≤ 160mm 隔板 横连 隔墙 有 | 1~2段 | 隔板有肋板 1650mm ≥ 1400mm 隔面 300mm ≥ 260mm 隔上 153mm ≤ 160mm 隔板 横连 隔墙 有 | 1~2段 | 隔板有肋板 1450mm ≥ 900mm 隔面 300mm ≥ 260mm 隔上 153mm ≤ 160mm 隔板 横连 隔墙 有 |

| 選抜クラブ・支流スペース球 順位 | | 選抜クラブ・支流スペース球 屋外取扱 | |
|------------------|--------|--------------------|-------|
| 2-9選 | | 11-20選 | |
| 新井 伸 | 260tt | 2 | 210tt |
| 川上 伸 | 192tt | 5 | 220tt |
| 取扱 横塚 | 新規音 | | |
| 手堀 有 | 有 | | |
| 1-2選 | | 11-20選 | |
| 新井 伸 | 1120tt | 2 | 900tt |
| 新井 伸 | 260tt | 2 | 240tt |
| 川上 伸 | 153tt | 5 | 200tt |
| 取扱 横塚 | 新規音 | | |
| 手堀 有 | 有 | | |

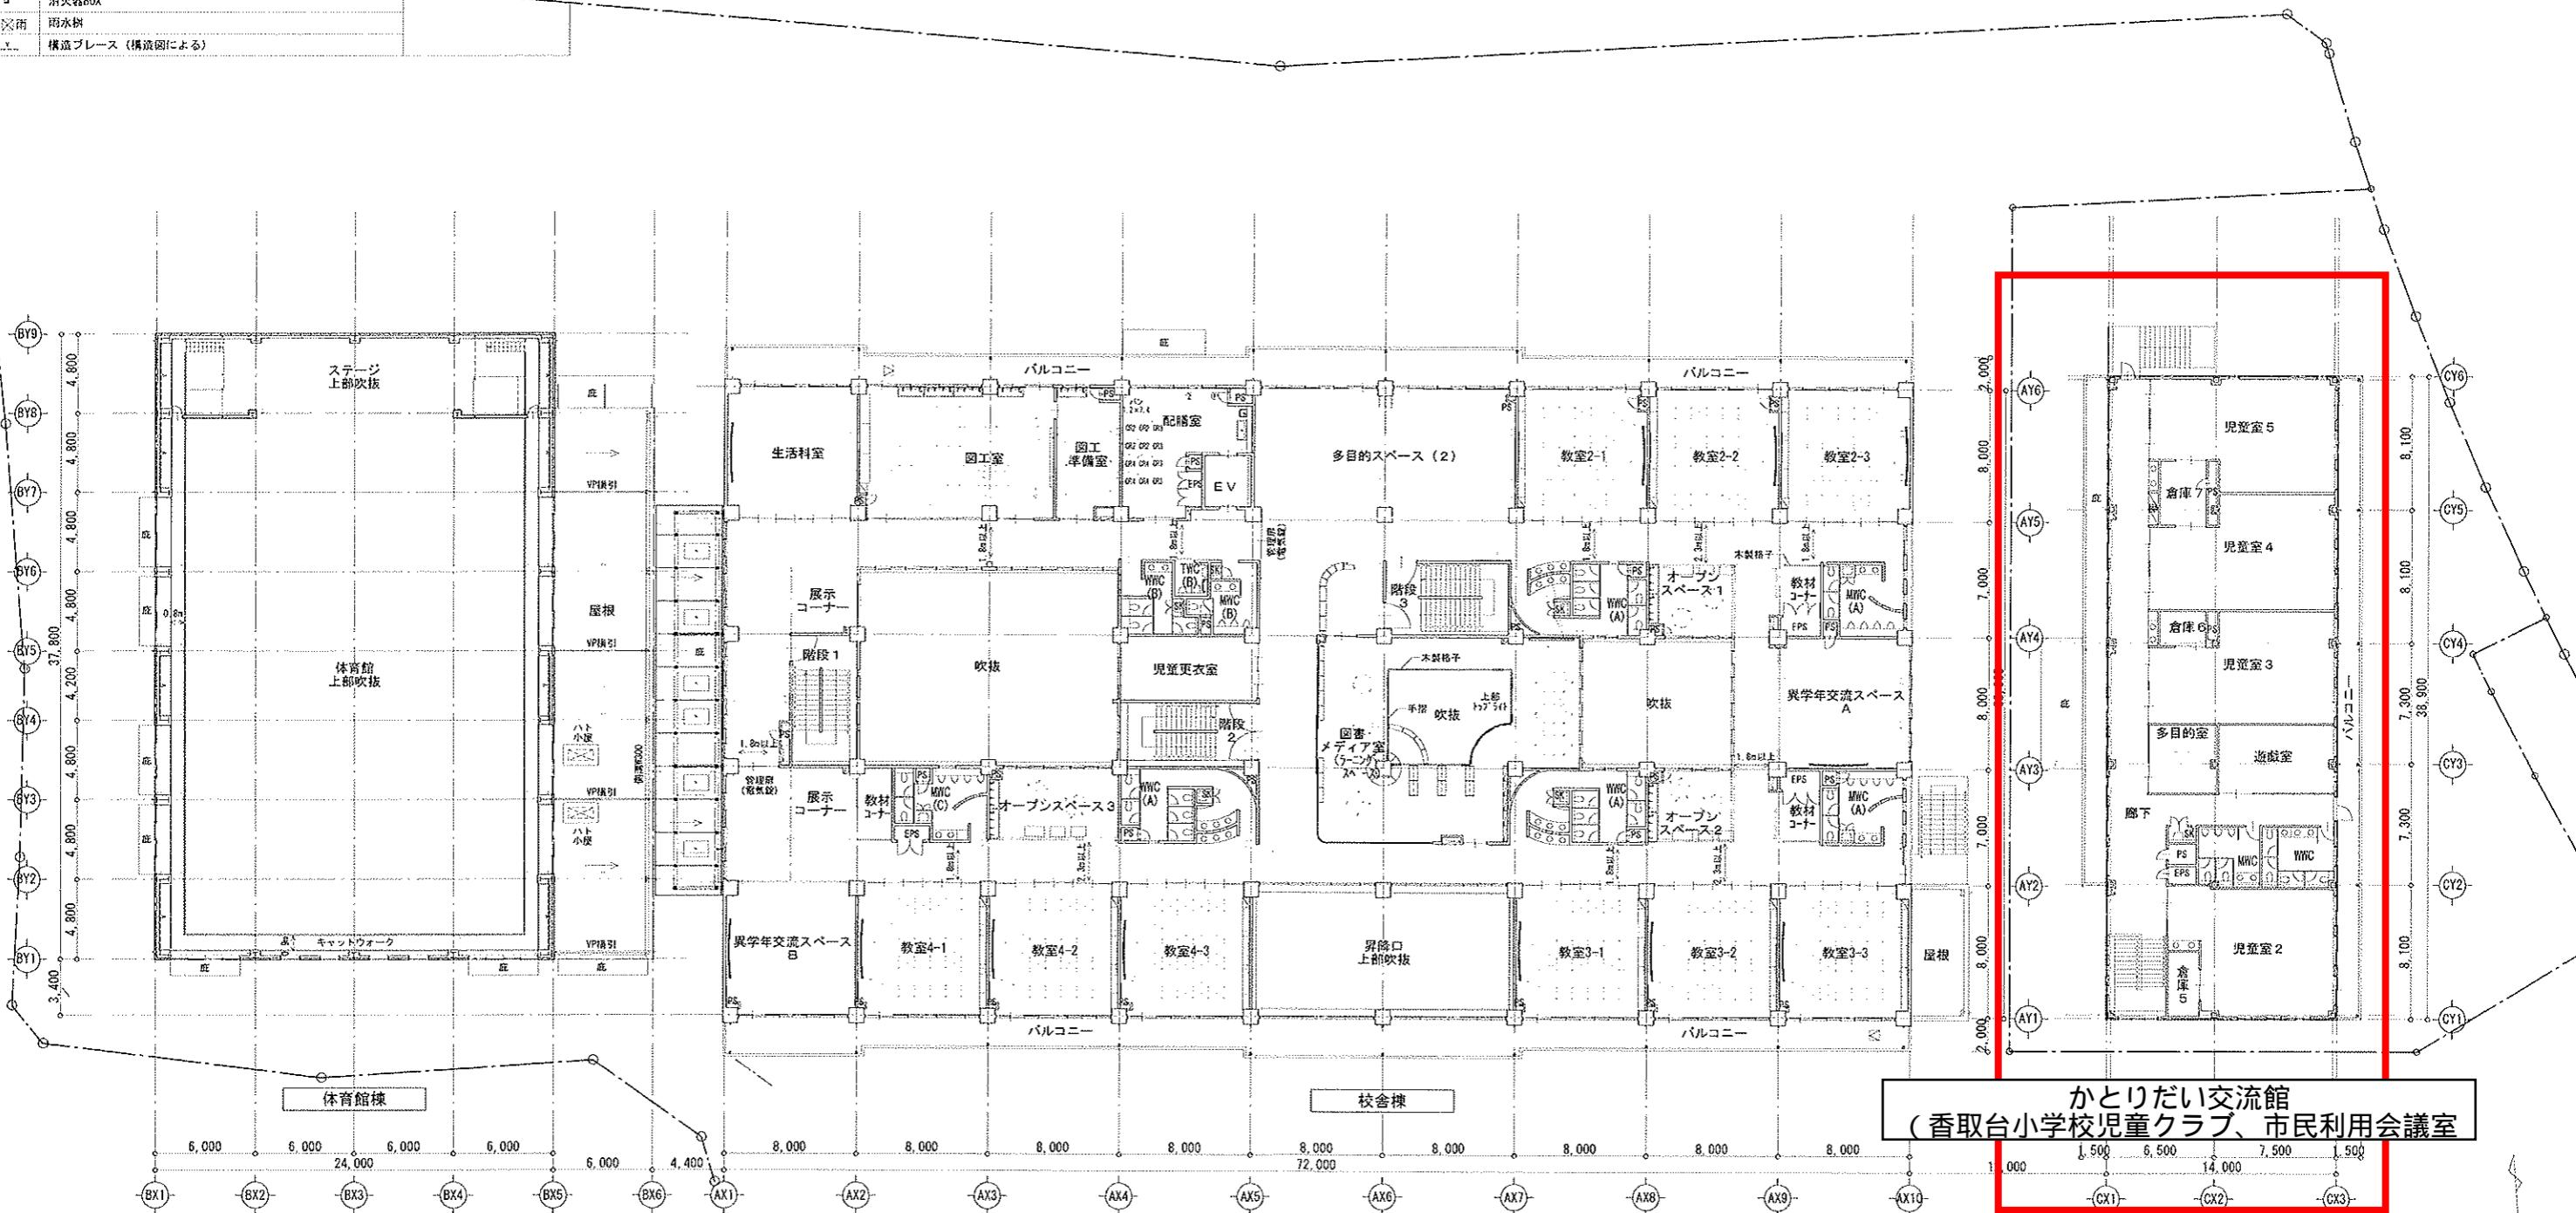

2階平面図

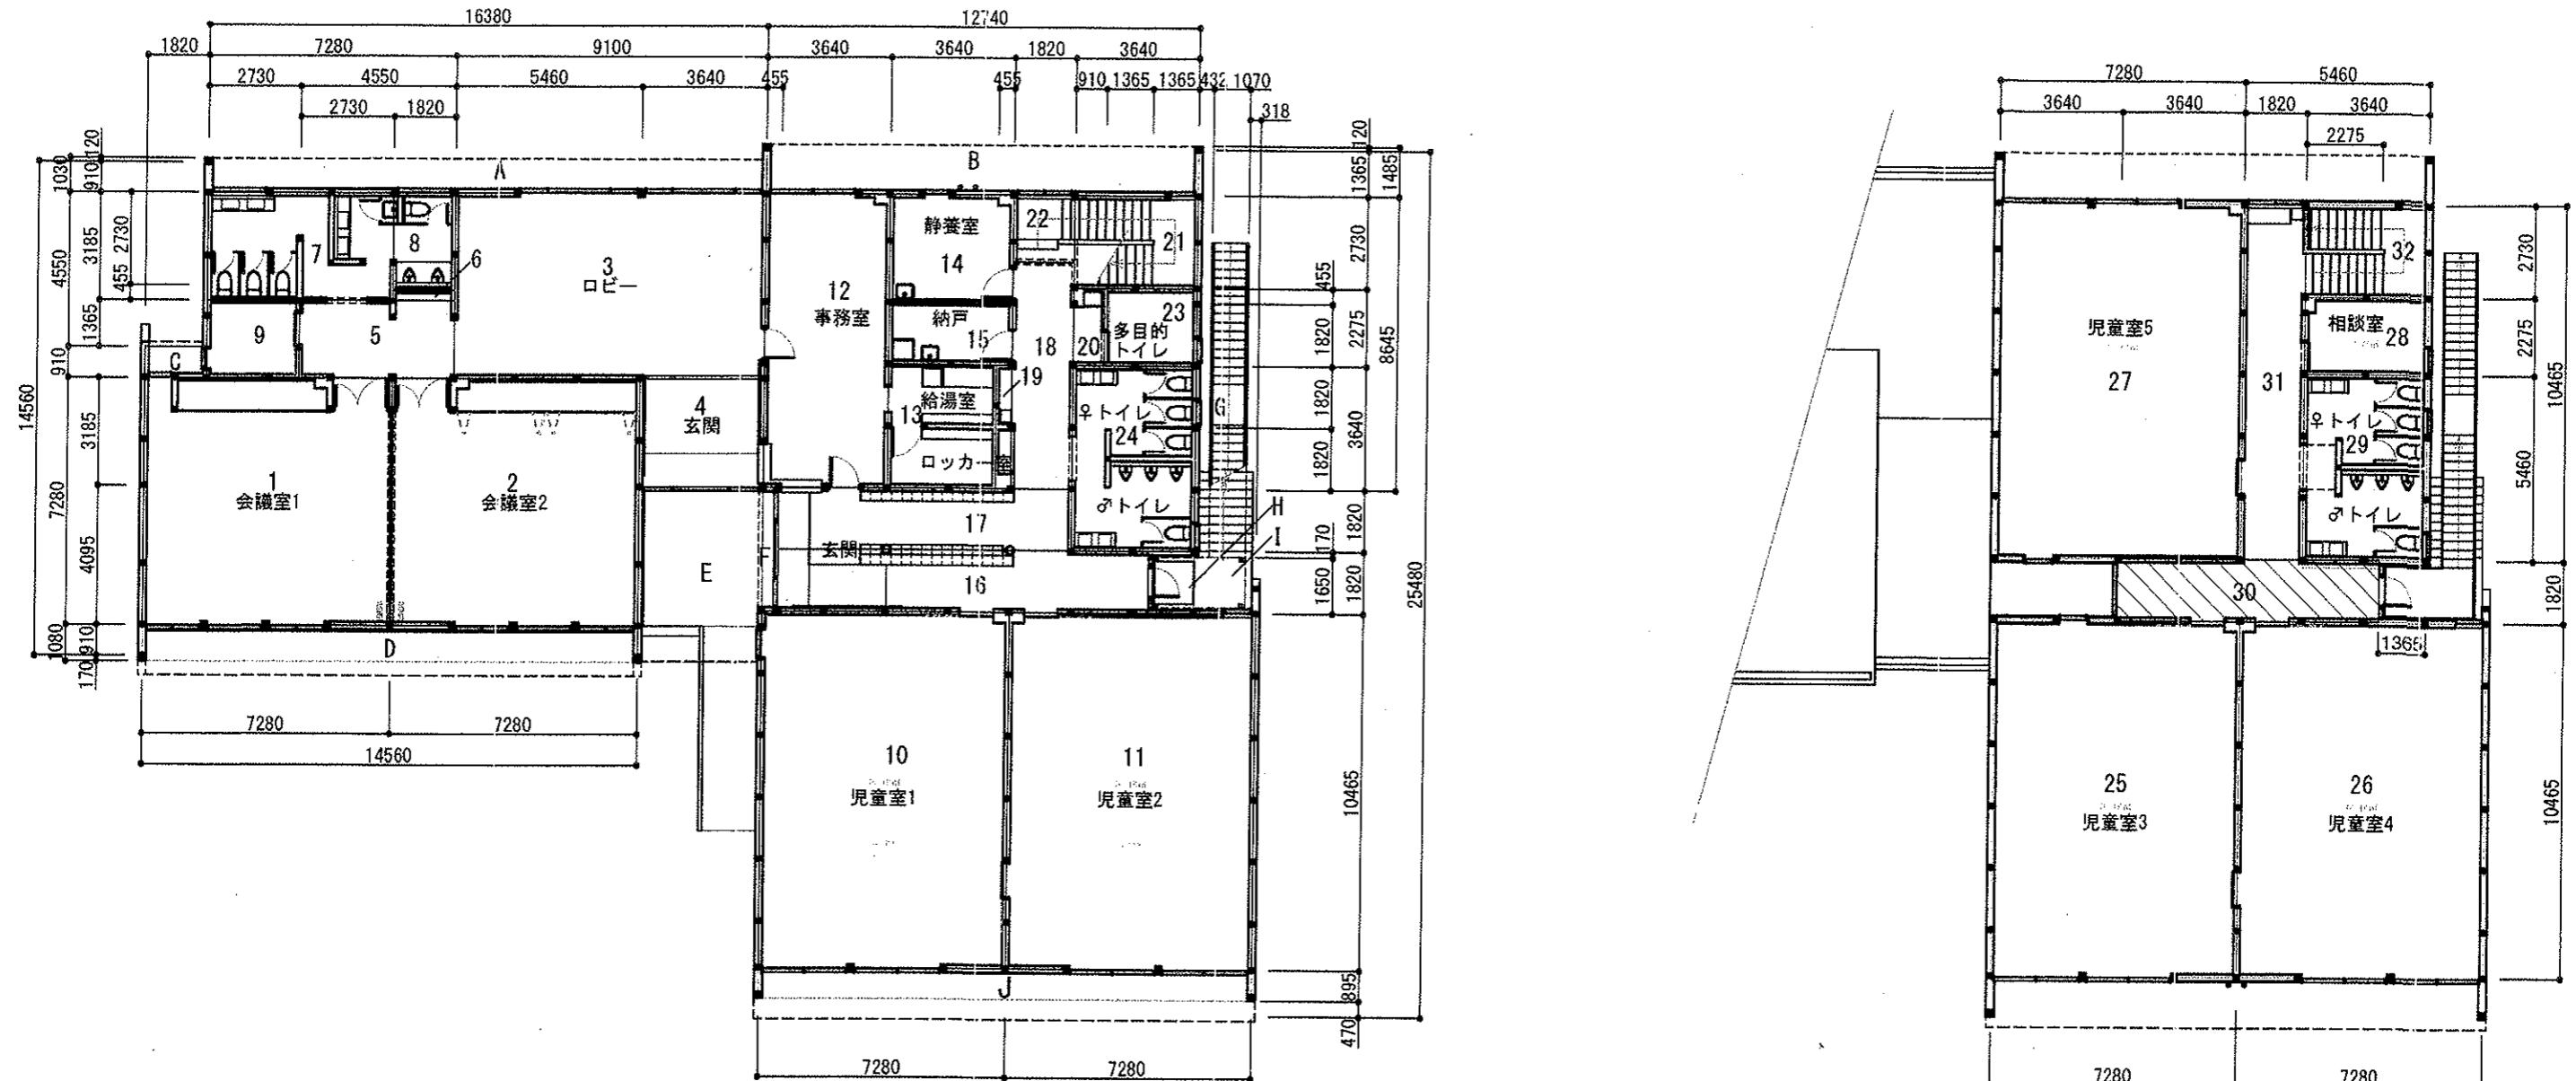

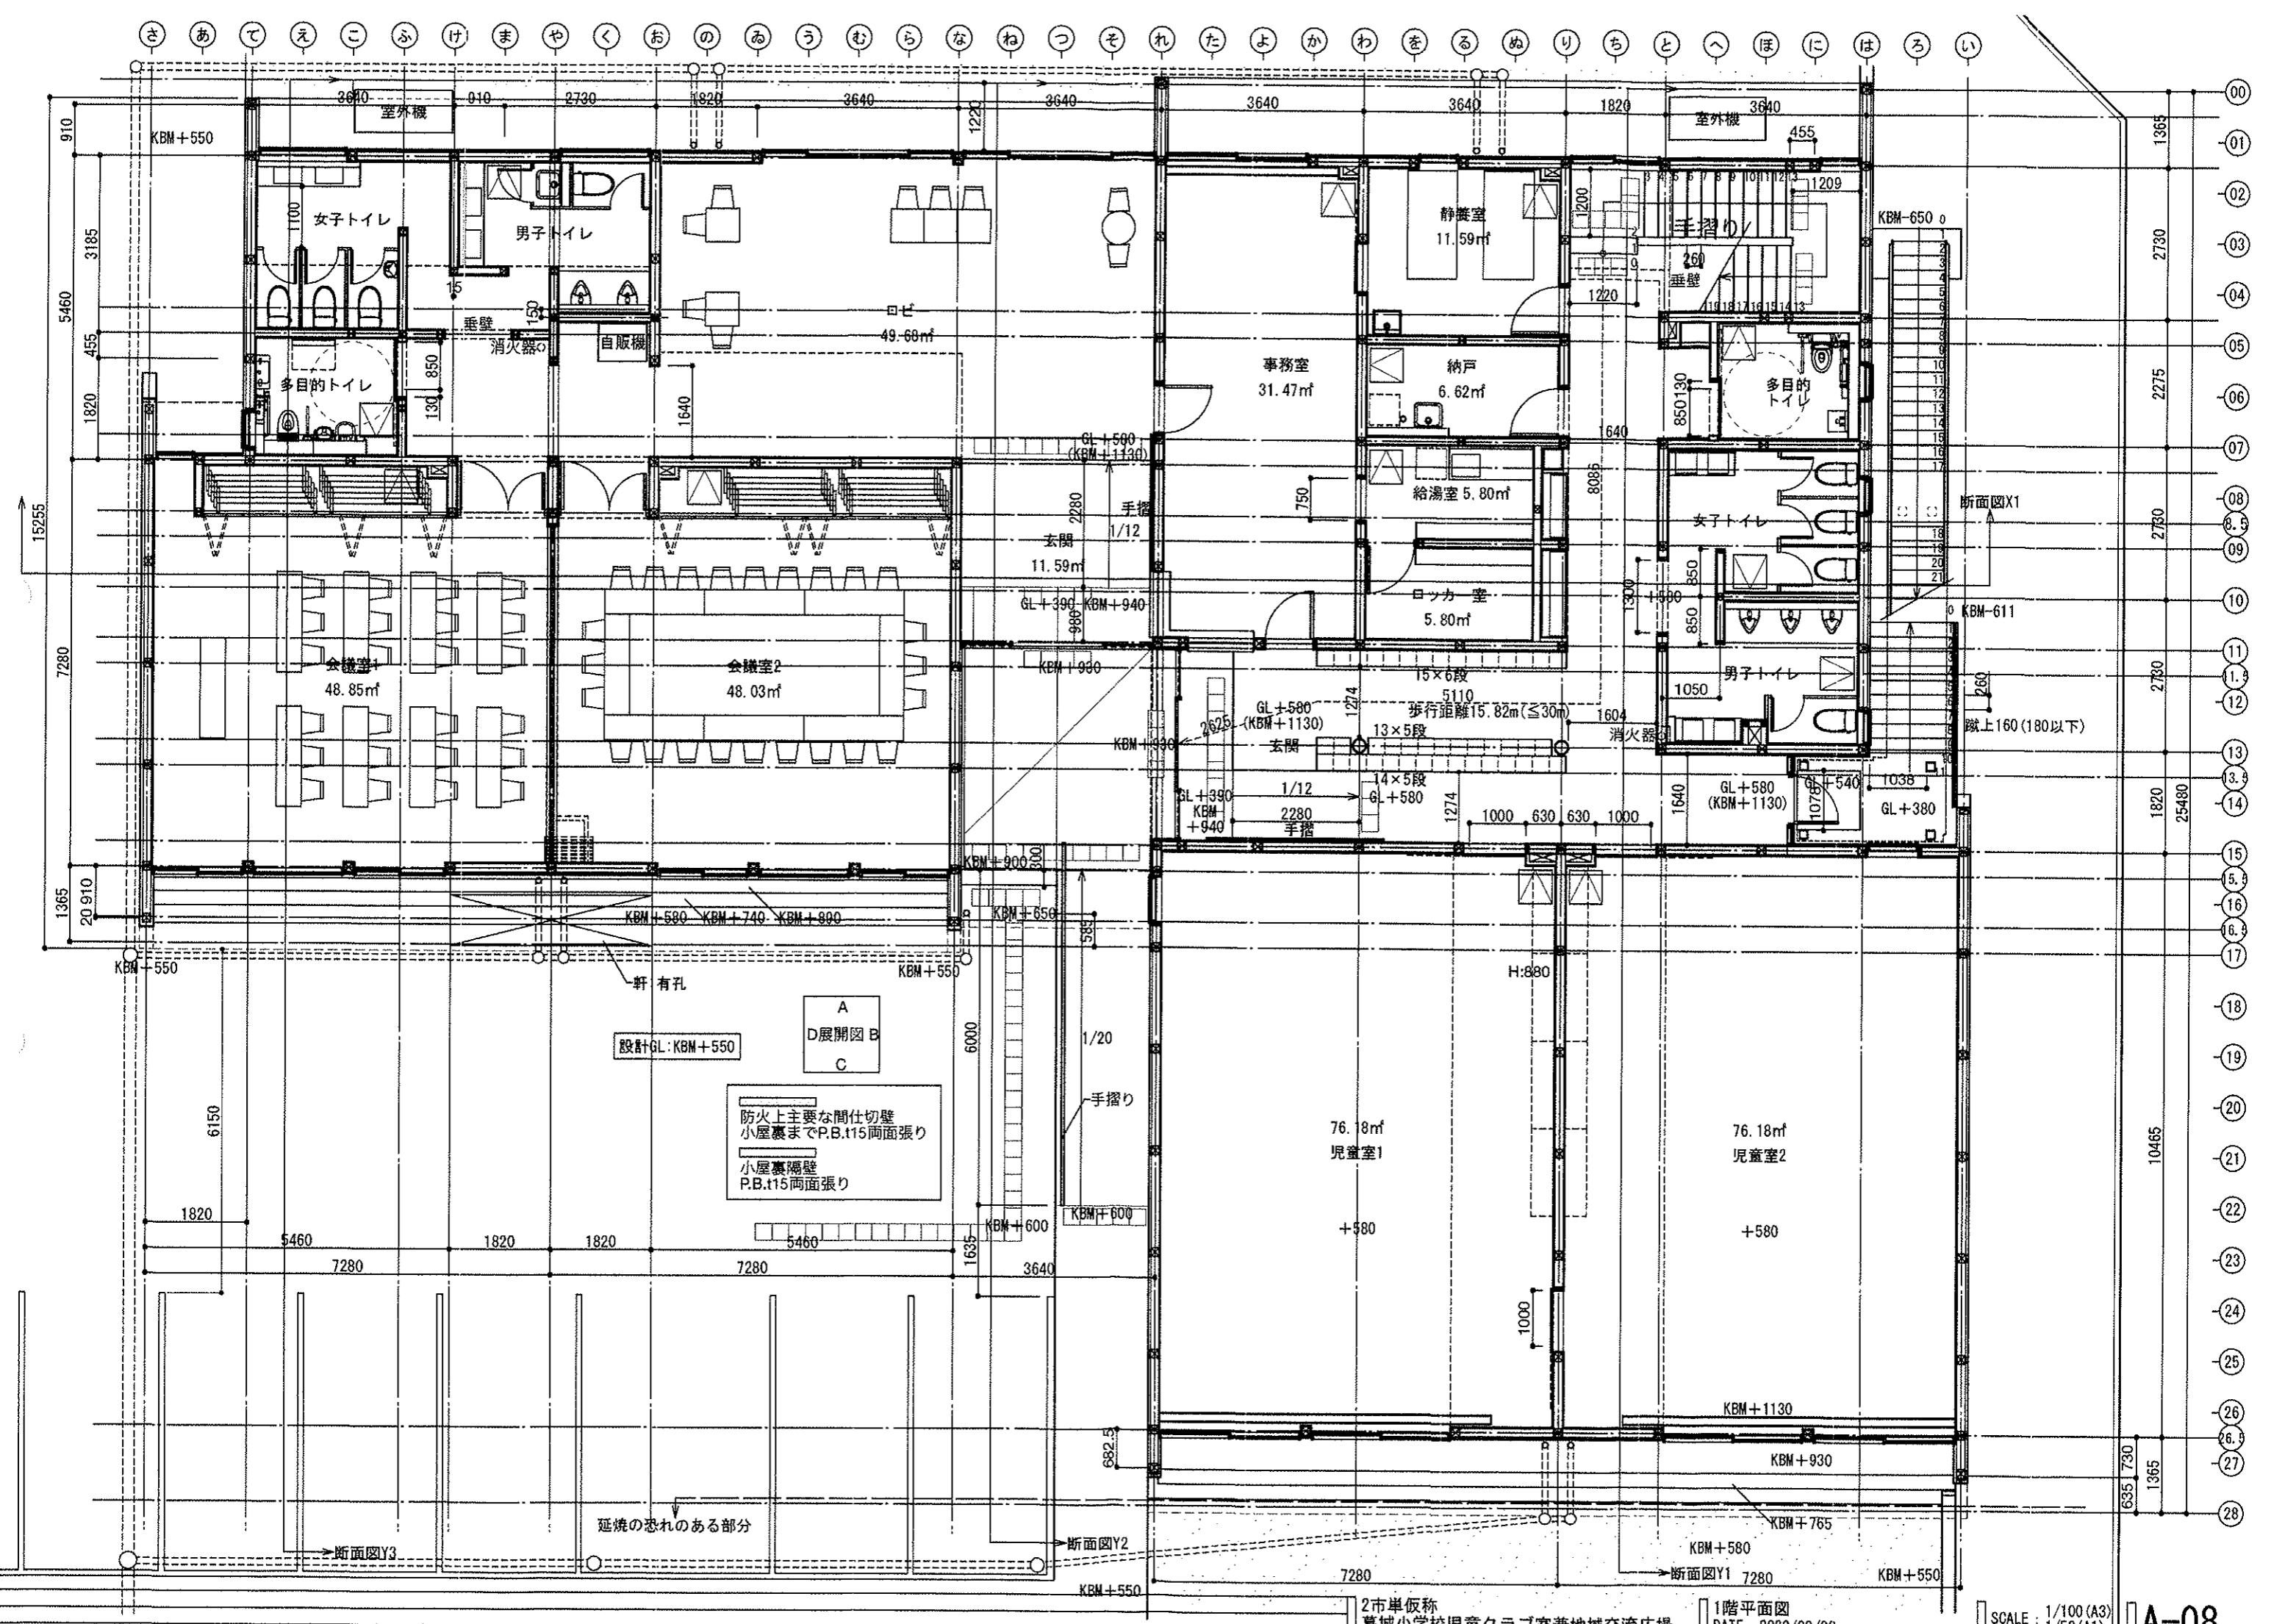

さ あ て え こ ふ け ま や く お の ん う む ら な ね つ そ れ た よ か わ を る め り ち と へ ほ に は ろ い

延焼の恐れのある部分

